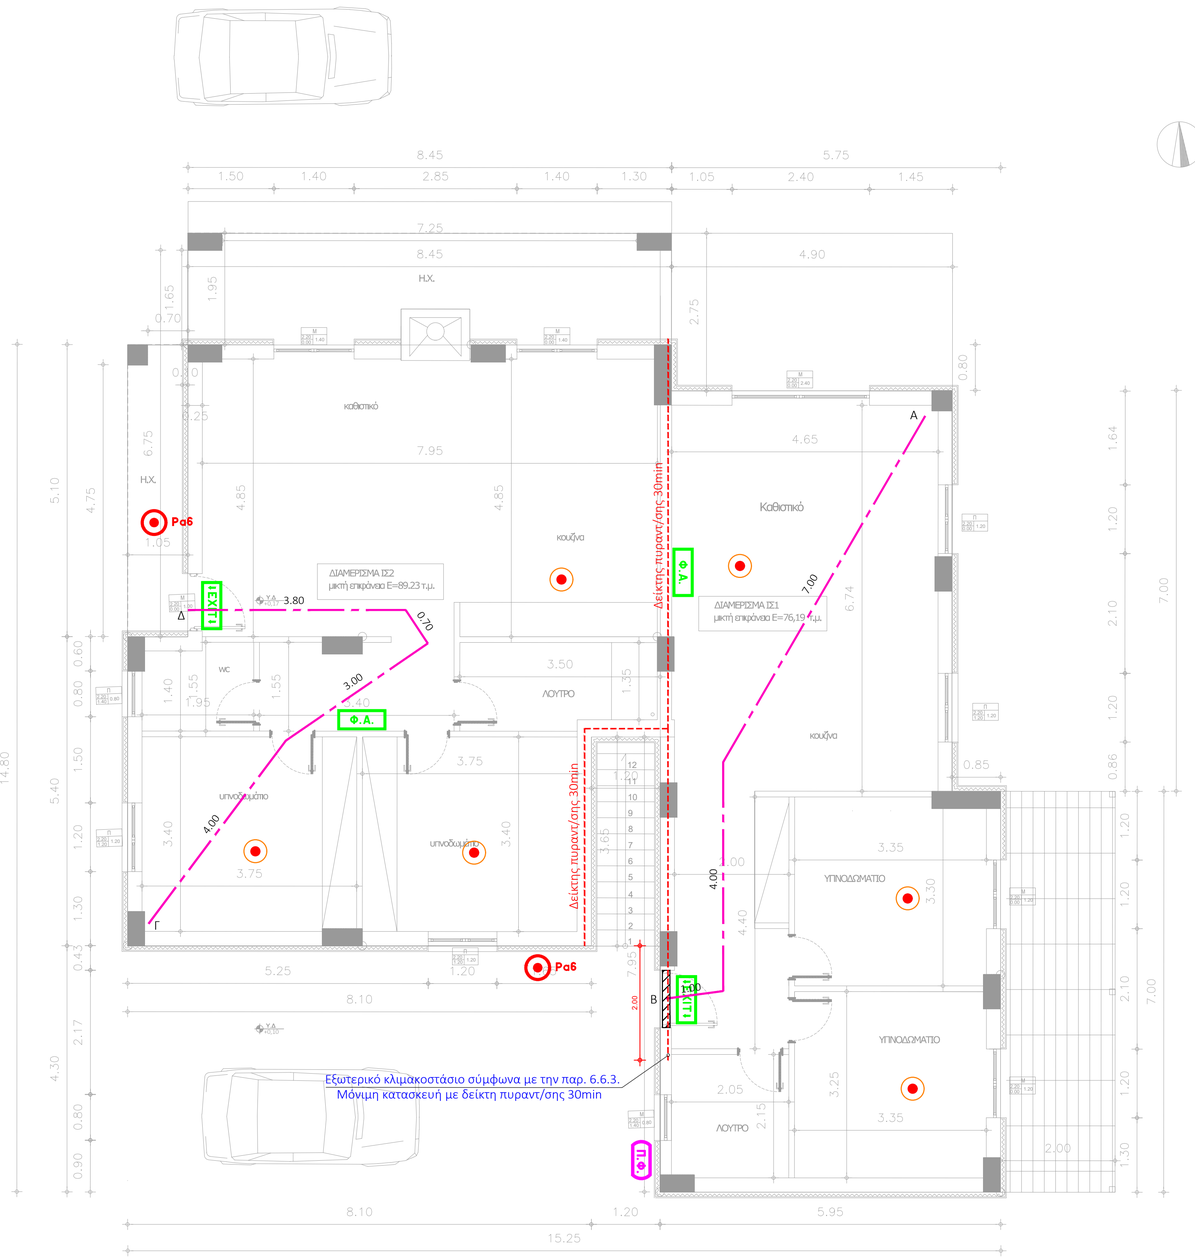

Π.Α.Α.Ο.(ΑΒ)= 12.00 m<18 m
Π.Α.Α.Ο.(ΓΔ)= 11.50 m<18 m
Π.Α.Α.Ο.(ΕΖ)= 13.10 m<18 m
Π.Α.Α.Ο.(ΗΘ)= 7.70 m<18 m
Π.Α.Α.Ο.(ΙΚ)= 9.40 m<18 m

Π.Α.Α.Ο. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ)

	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΞΙΤ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ EXIT (ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1838)	5
Φ.Α.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1838)	3
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	1
Ρα6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6,0kgr	3
	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	12
Π.Φ.	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 1,0 - 1,5μ ΑΠΟ ΔΑΠΕΔΟ	1

Δείκτης πυραντίστασης 30min

Δείκτης πυραντ/σης 30min

εργοδοτης:

ΗΛΙΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ Ε.Ε.

εργο:

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

θεση: ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο.Τ. 1185 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 01

ΘΕΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΠ1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Μελετητής: ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧ. ΝΤΟΝΑΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 14327
ΜΑΝΔΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Α.Φ.Μ.: 110249142 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ. 6944 817 958
Email: kostasntonas@gmail.com